

## (5) 中性子照射高分子材料の高電界電気特性に関する研究

|            |       |
|------------|-------|
| 豊田工業高等専門学校 | 光本 真一 |
| 松江工業高等専門学校 | 福間 真澄 |
| 大島商船高等専門学校 | 藤井 雅之 |
| 名古屋大学      | 栗本 宗明 |
| 近畿大学原子力研究所 | 芳原 新也 |

### 1. はじめに

現在、電力ケーブルの電気絶縁材料としてポリエチレンが広く用いられている。送電時におけるエネルギー損失を減らすための方法として、直流送電が検討されている。しかしながら、直流電界下ではポリエチレン中に蓄積する空間電荷が局部電界を強調する事によって、ポリエチレンの本質的な絶縁破壊の強さよりも低い値で絶縁破壊が発生することが報告されている<sup>(1)</sup>。また、近年の電気絶縁技術は電極突起、ボイド、異物等の除去技術の進歩にともない向上し、絶縁材料の設計電界の高電界化に対する要求も年々増加する傾向にある。そのため、直流高電界領域におけるポリエチレンの空間電荷特性を調べることは重要であるため、多くの研究結果が報告されている<sup>(2-3)</sup>。一方、原子力発電所や宇宙において使用される制御系電気ケーブルに、ポリエチレン材料が使用される場合、放射線がポリエチレンに絶えず照射されるため、放射線照射とポリエチレンの電気特性の関係について多くの研究結果が報告されている<sup>(4-5)</sup>。

ポリエチレンの電気特性に対するガンマ線照射の影響や電子線照射の影響に関する研究は多く存在するが、原子力発電所や宇宙空間で発生する中性子線照射とポリエチレンの電気特性、特に空間電荷特性の関連について調べた報告例は、見当たらない。

そのため本研究グループでは、中性子照射高分子材料の高電界電気特性に関する研究として、中性子線が照射されたポリエチレンの空間電荷測定を行っている。

### 2. 試料および中性子照射方法

試料は、 $0.921\text{g/cm}^3$ の密度の低密度ポリエチレン（LDPE）を使用した。この試料に近畿大学原子力研究所が所有する原子炉(UTR-KINDAI)を用いて中性子線およびガンマ線を照射した。この場合の中性子線フルエンスは $1.6 \times 10^{10}\text{n/cm}^2$ でありガンマ線照射線量は $9.0 \times 10^{-2}\text{Gy}$ である。

### 3. 空間電荷測定方法

電流積分電荷法<sup>(6)</sup>を用いてポリエチレン試料に対して電流積分計を用いて、所

定の電圧を 60 秒間印加し測定を行った。電圧は、印加電界が 10, 30, 50, 100, 120 kV/mm となるように調整し、積分コンデンサは、 $10 \mu\text{F}$  の容量を用いた。すべての実験は照射 6 日後に室温 ( $27^\circ\text{C}$ ) で行った。

#### 4. 実験結果および考察

図 1 および図 2 に、未照射 LDPE 試料および放射線照射 LDPE 試料について電流積分計を用いた実験結果を示す。これらの図から、未照射 LDPE 試料よりも放射線照射 LDPE 試料の蓄積電荷  $Q$  が大きくなっている傾向があることがわかる。この図において、印加電圧が一定である 60 秒間前後の電荷量  $Q_{(1)}$  および  $Q_{(60)}$  を用いて  $I = (Q_{(60)} - Q_{(1)}) / 60$  から 60 秒間の平均電流値を計算した結果を図 3 に示す。各点は、3 個以上の測定の平均値を示し、横棒は標準偏差を示す。この図より、すべての電界領域において照射試料の電流値が未照射試料の電流値よりも大きくなっていることがわかる。これまでに  $7.3 \times 10^7 \text{ n/cm}^2$  および  $1.6 \times 10^{-6} \text{ Gy}$  の照射時に高電界印加時にわずかな電荷増加が観測され、ガンマ線照射量が自然放射線量に近いほど微量であることから中性子照射が電荷増加の原因ではないかということが確認されている。しかしながら今回の実験の照射条件だけでは、この電流増加は、中性子照射の影響とガンマ線照射の影響のどちらが支配的であるか検討することは難しいと考えられる。今後はさらに未照射 LDPE 試料および照射試料における実験条件を変化させていく予定である。

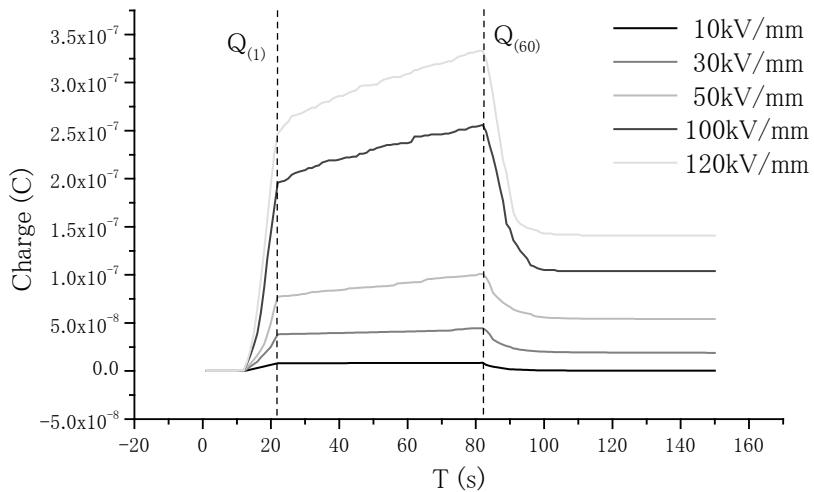


図 1. LDPE における電流積分計出力の時間依存性

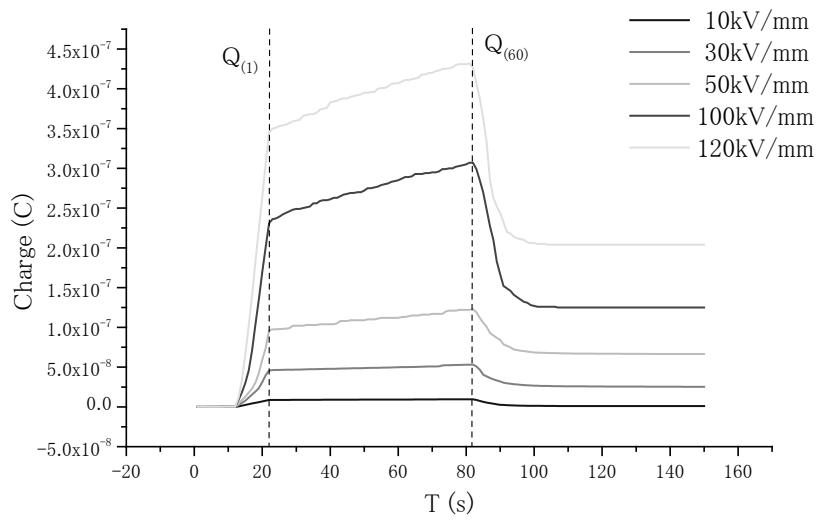


図 2. 放射線照射 LDPE における電流積分計出力の時間依存性

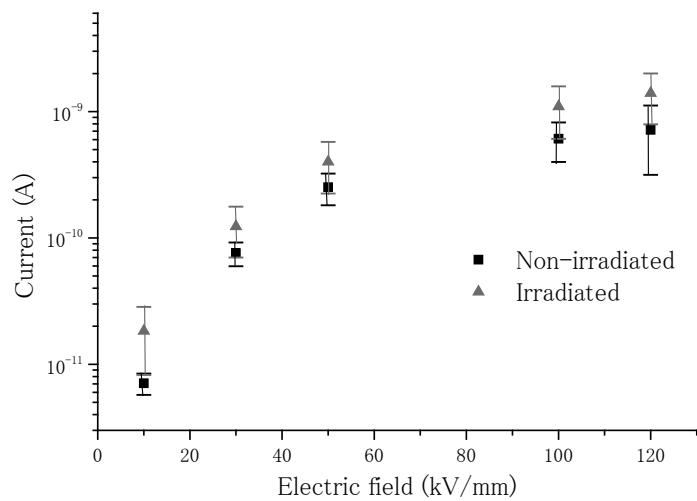


図 3. LDPE の電流値における電界依存性

## 5.まとめ

本報告では、中性子照射高分子材料の高電界電気特性に関する研究として、電流積分電荷法を利用して、中性子照射されたポリエチレンの電荷測定を行った。以下に得られた結果を示す。

- (1) 電流積分電荷法の出力結果においては、未照射試料よりも照射試料における蓄積電荷  $Q$  が大きくなっている傾向が見られた。
- (2) 今回測定した範囲の電界領域において照射試料の電流値が未照射試料の電流値よりも大きくなっていることがわかる。

## 参考文献

- (1) 金古：「極性反転時破壊特性に及ぼす空間電荷の効果」,電学論 A,60-A67 (1985)
- (2) 大林他：「XLPE 中のヘテロ空間電荷形成に及ぼす水分の影響」,電学論 A, Vol. 122, pp.171-177 (2002)
- (3) 平井他：「ポリエチレン中の空間電荷分布形成に与える架橋剤分解残渣の影響」,電学論 A, Vol. 122, pp. 308-314 (2002)
- (4) 山中他：「耐放射線高分子絶縁材料の残留電圧による放射線劣化診断」,電学論 A, Vol. 110, pp. 781-788 (1990)
- (5) 杜他：「ポリエチレンの耐トラッキング性に及ぼす  $\gamma$  線照射及び気圧の影響」,電学論 A, Vol. 116, pp. 170-176 (1996)
- (6) 藤富寿之, 森琢磨, 岩田知之, 小野泰貴, 三宅弘晃, 田中康寛, 高田達雄：ガンマ線照射電線ケーブルの絶縁劣化特性の高電圧側・電流積分電荷量による評価. 電気学会全国大会, 2-57 p.69 (2016)