

資料

放射線管理

稻垣昌代、松田外志朗、若林源一郎、山本友完、
瀧口千鶴子、山西弘城

Radiation Control Report

Masayo INAGAKI, Toshiro MATSUDA, Genichiro WAKABAYASHI,
Tomosada YAMAMOTO, Chizuko TAKIGUCHI and Hirokuni YAMANISHI

1. まえがき

近畿大学原子力研究所における平成25年4月より平成26年3月までの1年間の放射線管理の結果を報告する。平成25年度における放射線業務従事者は原子力研究所、理工学部及び薬学部など教職員44名、卒業研究のため原子炉施設利用の原子炉等規制法及びトレーサー・加速器棟利用の放射線障害防止法に係る両施設の放射線業務従事者の登録者として理工学部学生28名、放射線障害防止法のみに係る放射線業務従事者として、他大学の共同利用施設等を利用する者も含め理工学部、薬学部学生など71名、(株)ア・アトムテクノル近大社員5名、計148名が放射線管理の対象となった。

平成25年度の原子炉運転状況は、最高熱出力1W、積算熱出力276.91W・h及び延運転時間485.28時間であった。原子力規制委員会による平成25年度の原子炉施設定期検査は平成26年3月11日に第1回目の立会検査が実施された。しかしながら、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）が改正され、平成25年12月18日に施行されたことにより、平成26年2月6日の定期検査期間から原子炉の稼働は認められなくなり、再稼働には新規制基準への適合確認が必要となった。また、原子炉施設保安規定の遵守状況検査（保安検

査）は四半期ごと、平成25年6月21日、9月27日、11月8日、平成26年1月29日に、保安規定に係る運転管理を基本として、放射性廃棄物管理、品質保証活動、原子炉施設の利用、放射線管理、定期的な評価及び非常事態における措置の実施状況等を対象として検査が行われた。平成25年7月12日には東大阪労働基準監督署の立入調査が行われた。いずれの検査または調査において問題となる事項はなかった。

本報では、平成25年度に定期的に実施した環境放射能調査等の結果について報告する。なお、放射線管理業務の補助業務の一部は(株)ア・アトムテクノル近大に委託している。

2. 個人管理**2.1 健康診断**

原子力研究所原子炉施設保安規定、放射線障害予防規程及び電離放射線障害防止規則（労働安全衛生法）に基づく放射線業務従事者に対する健康診断は、放射線業務に従事する前及び従事してからは6ヶ月を超えない期間ごとに実施している。当研究所の放射線業務従事者の被ばく線量は、健康診断実施前1年間の実効線量が5mSvを超える、かつ今後1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれがないため、当大学産業医が健康診断の一部省略を認め、血

液検査、眼及び皮膚の検査は年2回、年度初めと半年に1回実施する。検査は当大学保健管理センターにて実施しており、その結果を第1表～第4表に示した。これによると白血球数において3000～4000/mm³の範囲の者が5名いたが、産業医による問診等により、生理学的変動の範囲内で、放射線被ばくによると思われる異常は認められなかった。その他皮膚、爪の異常及び水晶体の混濁などについても放射線被ばくによると思われる異常はなかった。

2.2 個人被ばく線量の管理

個人被ばく線量の測定は、ガラスバッジ（千代田テクノル製）を主測定器とし、必要に応じて電子ポケット線量計を補助線量計として用いている。ガラスバッジは広範囲用（X、γ、β線）または中性子

広範囲用（X、γ、β、中性子線）が用いられ、作業者の作業・内容・利用頻度などにより1カ月あるいは3カ月ごとに実効線量の測定を業者に依頼している。ガラスバッジによる1年間の実効線量を第5表に示した。これによると所内の放射線業務従事者の年間実効線量は最大0.1mSvで、実効線量限度及び等価線量限度に達した者はなかった。また中性子線用ガラスバッジによる測定では検出限界以上の者は皆無であった。なお、ガラスバッジの測定結果で検出限界未満の結果については0として集積した。また、作業時の実効線量の管理目標値、調査レベルを超えた場合は皆無で、原子炉施設及びトローラー・加速器棟における作業時に、内部被ばくの予想される事例もなかった。

第1表 白血球数
平成25年度

検査年月		平成25年4月	
		教職員	学生
白血球数(/mm ³)	9000以上	9	4
	5000～9000	47	91
	4000～5000	2	12
	4000未満	3	2
計		61	109

血液検査結果

第2表 赤血球数
平成25年4月

検査年月		平成25年4月	
		教職員	学生
赤血球数(万/mm ³)	550以上	2	20
	450～550	47	80
	400～450	11	9
	400未満	1	0
計		61	109

第3表 血色素量
平成25年4月

検査年月		平成25年4月	
		教職員	学生
血色素量(g/dl)	16.0以上	18	52
	14.0～16.0	32	40
	12.0～14.0	10	16
	12.0未満	1	1
計		61	109

第4表 白血球百分率
平成25年4月

検査年月		平成25年4月	
		教職員	学生
好中球	桿状核	4～15%	1～15%
	分葉核	26～72%	27～66%
リンパ球		13～55%	18～67%
	单球	4～9%	2～11%
好酸球		0～12%	0～14%
	好塩基球	0～2%	0～2%

第5表 放射線業務従事者の被ばく実効線量

区分	線量分布(mSv)						総線量 (人・mSv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
	<5	5～15	15～25	25～50	50～	合計			
教職員	49	0	0	0	0	49	0.3	0.01	0.1
学生	99	0	0	0	0	99	0	0	0
計	148	0	0	0	0	148	0.3	0.00	—

※ ガラスバッジ(0.1 mSv未満(検出限界未満)は0として集積)による測定

3. 施設管理

3.1 場所における線量率の測定

原子炉施設及びトレーサー・加速器棟における作業場の線量率の測定は半導体式エリアモニタ（富士電機製）または電離箱式エリアモニタによる連続測定及び記録のほか、電離箱式サーベイメータ（Aloka製ICS-311など）、シンチレーション式サーベイメータ（Aloka製TCS-166など）を用いて行った。また平均 γ 線量率は環境線量測定用のガラスバッジ及びTLD（松下電器産業製、UD-200S、 $\text{CaSO}_4(\text{Tm})$ ）を用いて1カ月間の積算線量から計算により求めた。場所の線量率の単位としては、 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ など空気吸収線量率を用いるべきであるが、法令に係る線量限度及び放射線業務従事者の被ばく線量を考慮して線量率 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ で表示している。

3.1.1 ガラスバッジによる測定

第6表にガラスバッジによる月間積算線量の測定結果を示した。これによると、 γ 線量は原子炉施設内原子炉遮蔽タンク上部において月間最高値 0.1mSv 、年間 γ 線積算線量においても原子炉遮蔽タンク上部において 0.6mSv と最高値を示した。その他の場所では全て 0.1mSv 未満、すなわち“検出限界以下”であった。

3.1.2 TLDによる測定¹⁾

TLDによる月間平均 γ 線量率（ $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ）は1カ月間の積算線量（ μSv ）を設置時間で割り、計算した。原子炉施設内8点における月間平均 γ 線量率を第7表に、1年間の経時変動を第1-1図と第1-2図に示した。これらの図にある最高値は原子炉しゃへいタンク南下部の $0.419\mu\text{Sv}/\text{h}$ で、平成25年9月に

第6表 各施設におけるガラスバッジによる月間積算線量

測定位置		平成25年										平成26年			年間積算線量 (mSv)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
原子炉施設	原子炉遮蔽タンク上部	X	X	0.1	0.1	X	0.1	0.1	0.1	X	0.1	X	X	0.6+6X	
	使用場所	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12X	
トレーサー・加速器棟	加速器操作室	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12X	
管理棟	X線室1	X			X			X			X			4X	
	X線室2	-			X			X			X			3X	
研究棟	22号館A棟6階	X			X			X			X			4X	
周辺監視区域境界 NW		X			X			X			X			4X	
" NE		X			X			X			X			4X	
" SW		X			X			X			X			4X	
" SE		X			X			X			X			4X	
原子炉運転・積算熱出力 (W·h)		5.93	15.95	28.88	52.66	9.96	43.59	34.67	26.03	14.49	30.96	13.79	0	276.91	
中性子源利用時間 (h)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0	0.17	

X : < 0.1mSv (検出限界未満)

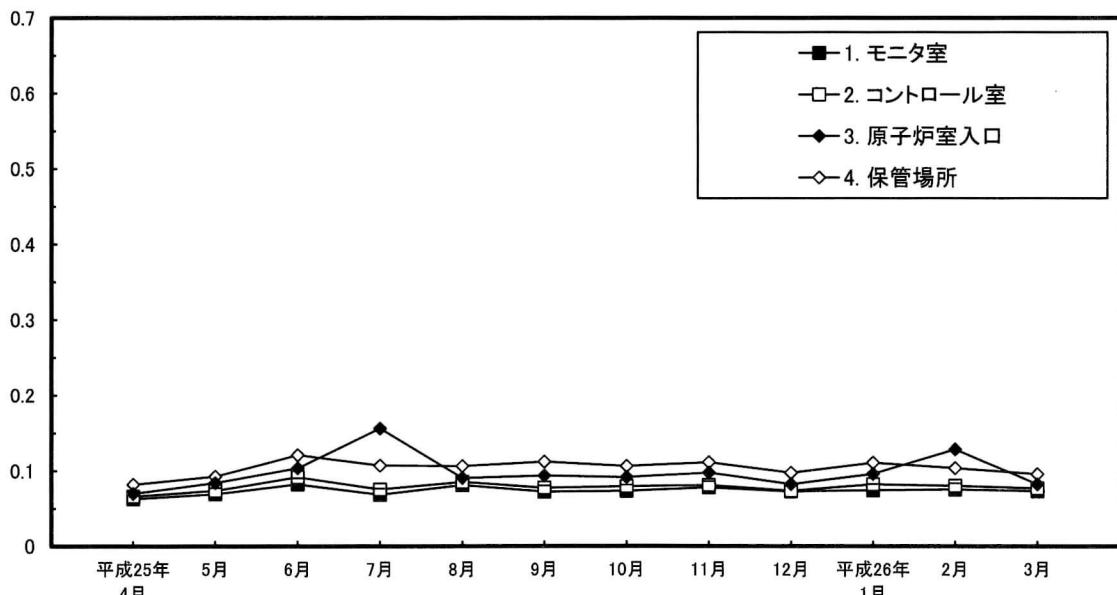
測定されたものである。最高値を示したこの原子炉遮へいタンク南下部において、放射線業務従事者が1週44時間作業を行ったとしても $20\mu\text{Sv}/\text{週}$ 以下となり、作業場所における線量限度 $1\text{mSv}/\text{週}$ をはるかに下回っている。第1-1図において、原子炉室入口において平成25年7月及び平成26年2月に高いのは、原子炉施設定期検査、特性実験等において燃料要素の外観検査及び一時的な保管、移動によるもので、第1-2図に示された原子炉遮蔽タンク上部、原子炉遮蔽タンク南下部における変動は、原子炉の運

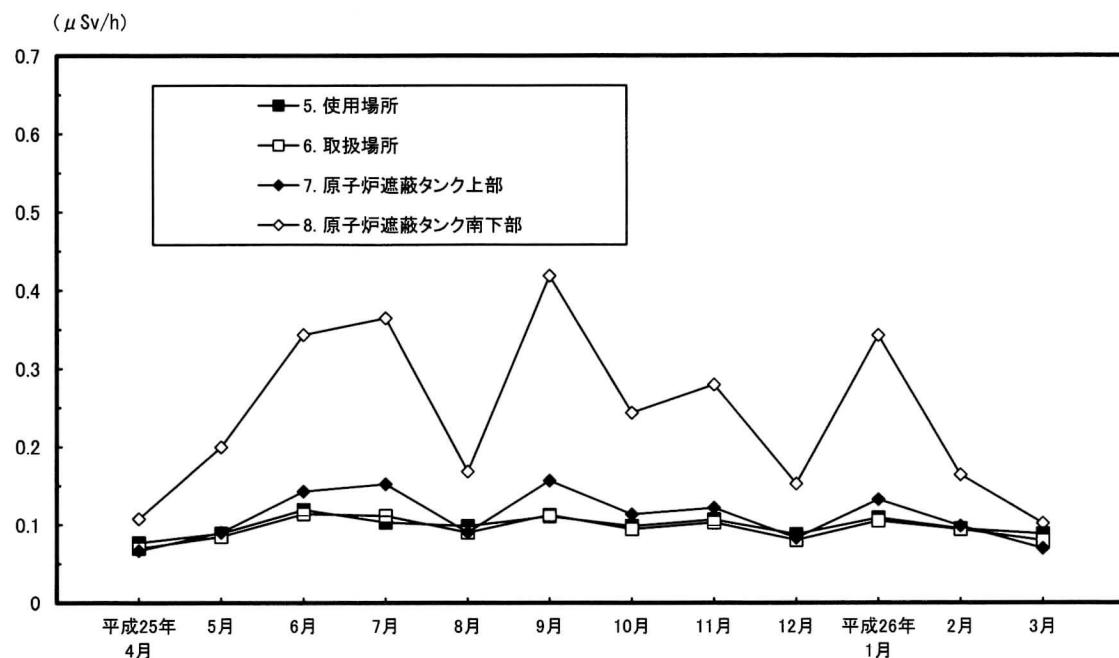
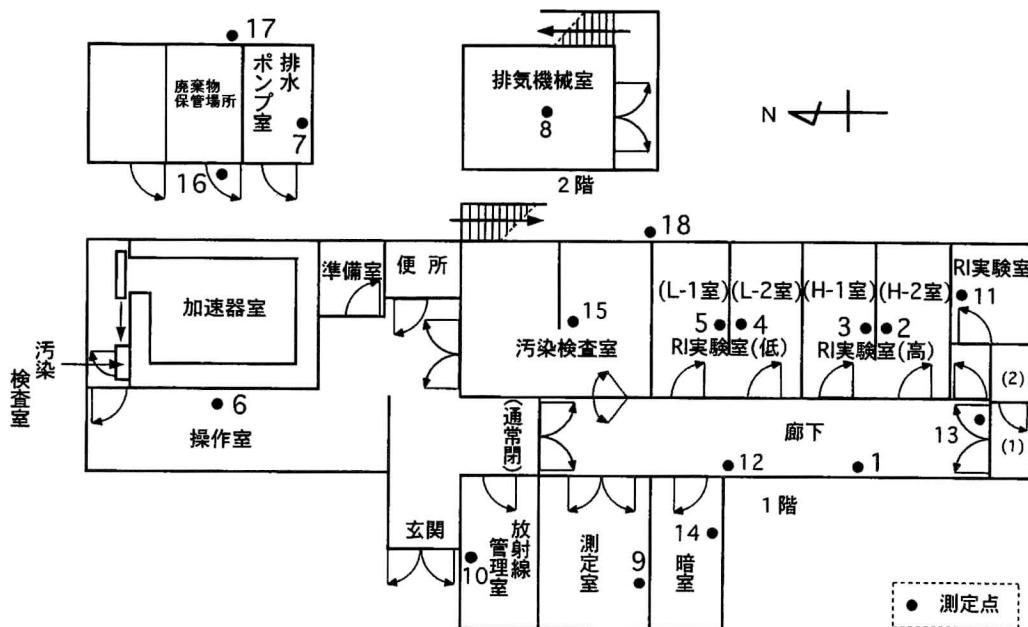
転時間を反映したものである。トレーサー・加速器棟18点（第2図）における月間平均 γ 線量率の経時変動を第8表、第3-1図～第3-5図に示した。年間を通して大きな変動はなかったが、最高値は実験室L-2室の $0.121\mu\text{Sv}/\text{h}$ で平成25年9月に測定されたものである。このL-2室では、 ^{134}Cs 及び ^{89}Sr を用いたRI実験が行われていた。なお、年平均値は全ての場所で $0.11\mu\text{Sv}/\text{h}$ 以下であった。いずれの場所においても、調査レベル以下の線量で自然放射線量率の変動範囲のレベルであった。

第7表 原子炉施設におけるTLDによる月間平均 γ 線量率の変動 $(\times 10^{-2} \mu\text{Sv}/\text{h})$

No.	測定場所	変動範囲	平均値
1	モニタ室	6.3～8.2	7.3 ± 0.5*
2	コントロール室	6.6～9.2	7.9 ± 0.6
3	原子炉室入口	7.0～15.6	9.8 ± 2.3
4	保管場所	8.2～12.1	10.4 ± 1.0
5	使用場所	7.7～11.9	9.9 ± 1.2
6	取扱場所	7.0～11.4	9.5 ± 1.5
7	原子炉遮蔽タンク上部	6.7～15.7	11.0 ± 3.1
8	原子炉遮蔽タンク南下部	10.2～41.9	24.1 ± 10.8

* 標準偏差

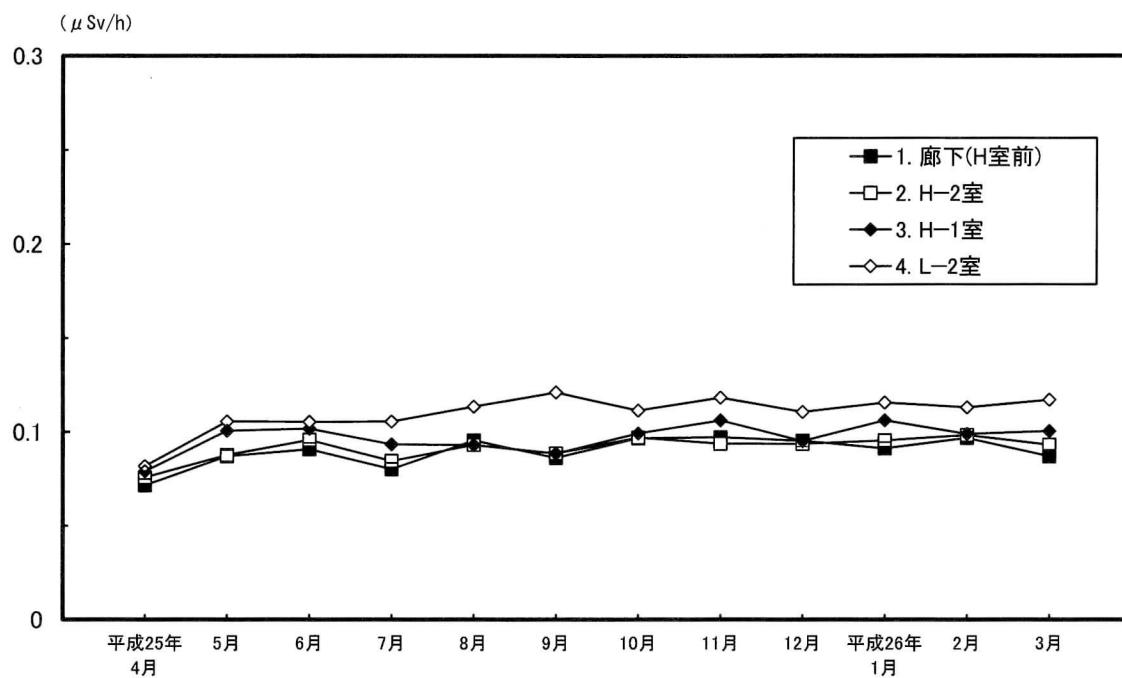
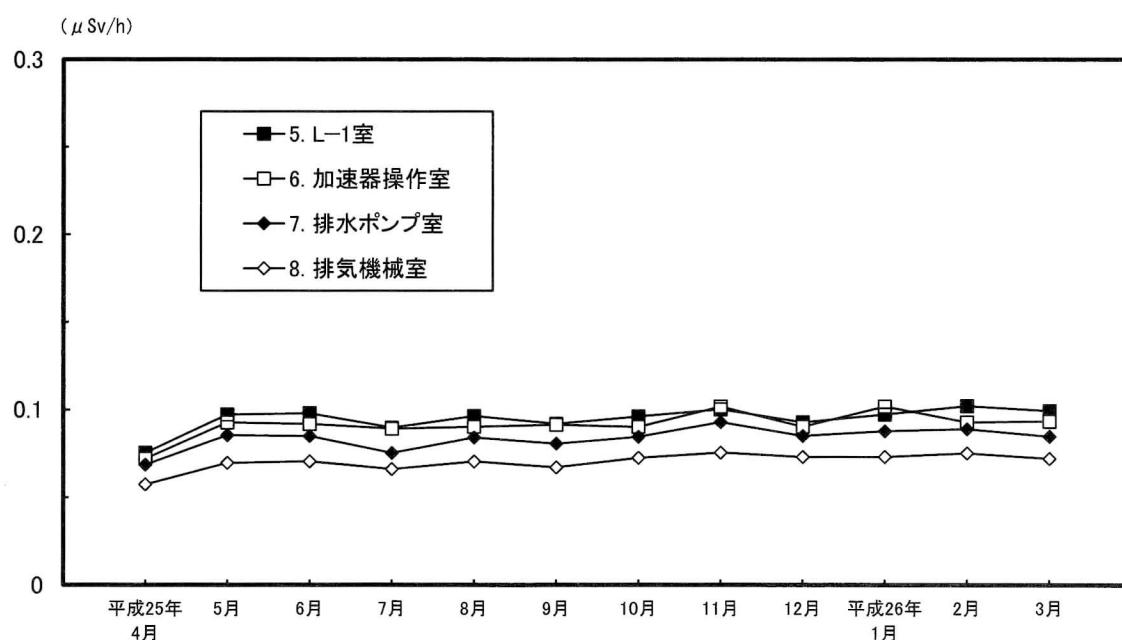
 $(\mu\text{Sv}/\text{h})$ 第1-1図 原子炉施設における月間平均 γ 線量率の変動

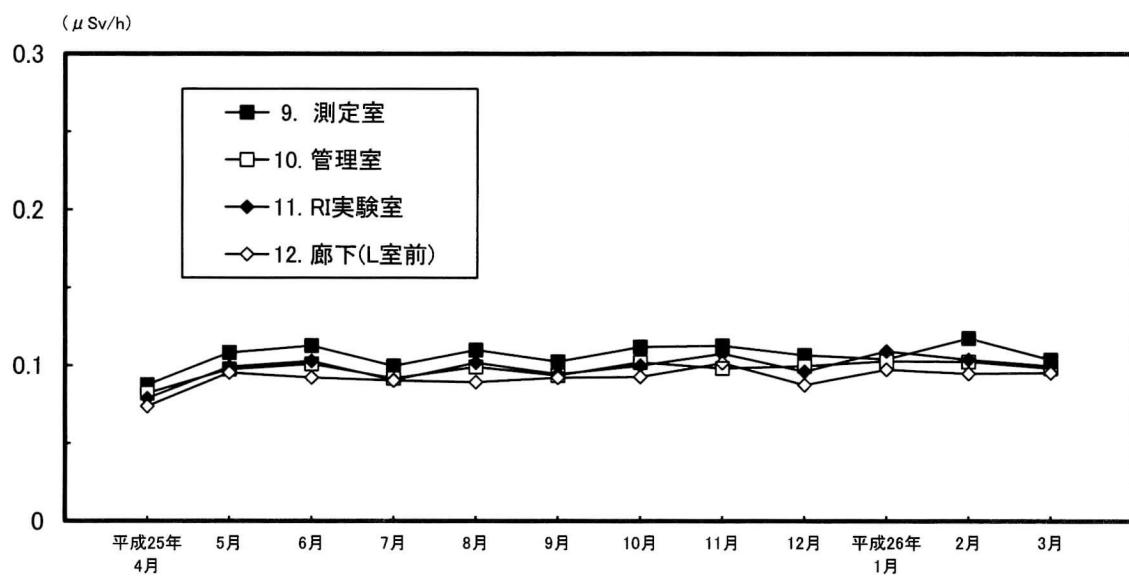
第1-2図 原子炉施設における月間平均 γ 線量率の変動第2図 トレーサー・加速器棟における γ 線量率測定点

第8表 トレーサー・加速器棟におけるTLDによる月間平均 γ 線量率の変動
($\times 10^{-2} \mu \text{Sv/h}$)

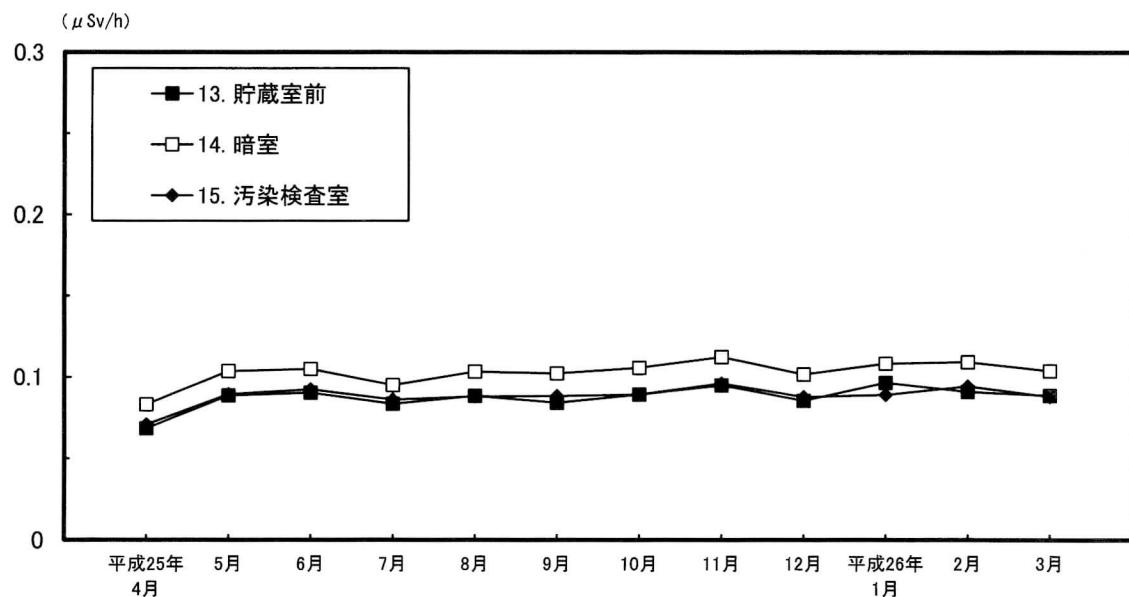
No.	測定場所	変動範囲	平均値
1	廊下(H室前)	7.2 ~ 9.7	9.0 ± 0.8*
2	H—2室	7.6 ~ 9.8	9.1 ± 0.6
3	H—1室	7.9 ~ 10.6	9.7 ± 0.8
4	L—2室	8.2 ~ 12.1	11.0 ± 1.0
5	L—1室	7.5 ~ 10.2	9.5 ± 0.7
6	加速器操作室	7.2 ~ 10.2	9.1 ± 0.7
7	排水ポンプ室	6.9 ~ 9.3	8.4 ± 0.6
8	排気機械室	5.7 ~ 7.5	7.0 ± 0.5
9	測定室	8.8 ~ 11.8	10.6 ± 0.8
10	放射線管理室	8.2 ~ 10.3	9.7 ± 0.6
11	R—I実験室	7.9 ~ 10.9	9.9 ± 0.8
12	廊下(L室前)	7.4 ~ 10.2	9.2 ± 0.7
13	貯蔵室前	6.8 ~ 9.7	8.7 ± 0.7
14	暗室	8.3 ~ 11.2	10.3 ± 0.8
15	汚染検査室	7.1 ~ 9.6	8.8 ± 0.6
16	廃棄物保管庫扉	7.6 ~ 9.9	8.4 ± 0.7
17	廃棄物保管庫裏	8.6 ~ 11.5	9.4 ± 0.8
18	L—1室外	7.6 ~ 9.8	8.3 ± 0.7

* 標準偏差

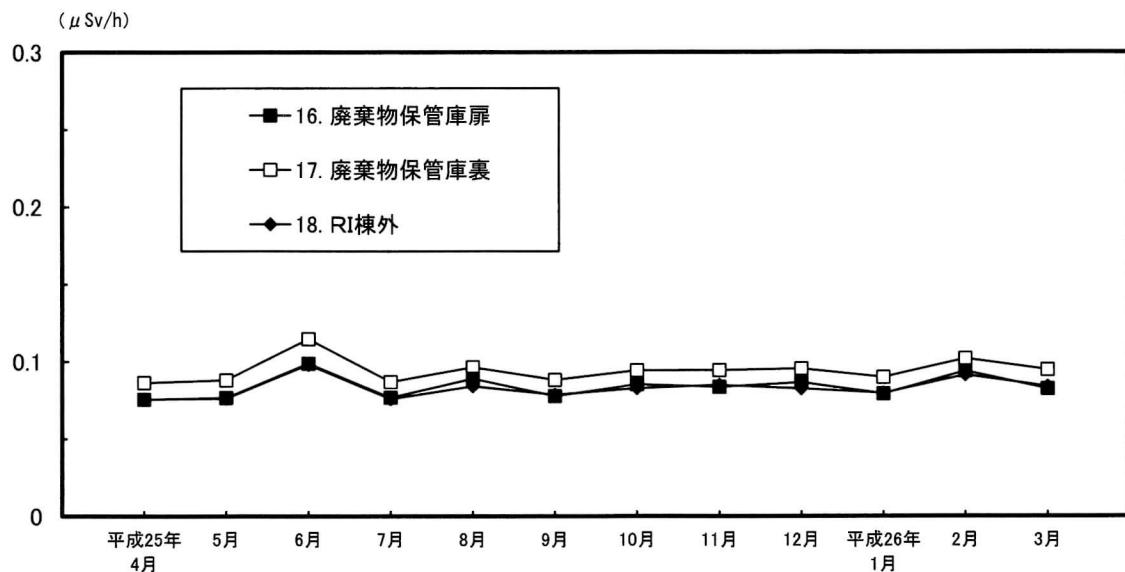
第3-1図 トレーサー・加速器棟における月間平均 γ 線量率の変動第3-2図 トレーサー・加速器棟における月間平均 γ 線量率の変動



第3-3図 トレーサー・加速器棟における月間平均 γ 線量率の変動



第3-4図 トレーサー・加速器棟における月間平均 γ 線量率の変動



第3-5図 トレーサー・加速器棟における月間平均γ線量率の変動

3.1.3 連続放射線総合モニタによる測定

原子炉施設及びトレーサー・加速器棟においては、いずれも富士電機製半導体式 γ エリアモニタ、ダストモニタ、ガスモニタ、水モニタを配置する連続放射線総合モニタにより放射線の測定、監視及び連続記録を実施している。原子炉施設内で測定した γ 線量率について、三ヶ月毎の原子炉運転中最高値、原子炉運転休止日平均値及び全平均値について第9表に示した。バックグラウンドである原子炉運転休止日における線量率は4箇所のエリアモニタで年平均 $0.11 \sim 0.14 \mu\text{Sv}/\text{h}$ であった。三ヶ月毎の全平均 γ 線量率の最高値は、原子炉遮蔽タンク南下部で平成25年7月～9月の $0.35 \mu\text{Sv}/\text{h}$ であり、原子炉の運転時間に影響されたものである。

3.2 空気中及び水中放射性物質濃度の測定

3.2.1 空気中放射性物質濃度の測定

原子炉施設及びトレーサー・加速器棟における排気口の空気中放射性物質濃度は富士電機製連続ろ紙式ダストモニタを用いて測定し、第10表及び第11表に測定結果をまとめた。原子炉施設においては排気フィルタ後で連続測定を、トレーサー・加速器棟においては排気フィルタを通した後の空気について、施設使用日に限って連続吸引測定を行っている。原子炉施設及びトレーサー・加速器棟の管理区域内（それぞれ炉室内及び各使用施設内）の空気中

放射性物質濃度（全 β 放射能濃度）の測定は富士電機製固定ろ紙式ダストモニタ（NAD-1、NHR）により行い、その結果を第12表及び第13表に示した。これによると、原子炉施設の管理区域における放射性物質濃度の年平均値は、ダスト吸引中の飽和値、ダスト吸引停止10時間後及びダスト吸引停止17時間後について、原子炉運転中、休止時ともほぼ同じレベルで、 $2.1 \times 10^{-6} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、 $(1.2 \sim 1.3) \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 及び $(0.80 \sim 0.84) \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ であった。トレーサー・加速器棟の管理区域内の空気中放射性物質濃度（全 β 放射能濃度）の年平均値は、ダスト吸引中飽和値、吸引停止10時間後及び17時間後、それぞれ $7.9 \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、 $0.85 \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 及び $0.54 \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ とバックグラウンドレベルで、原子炉施設とほぼ同じレベルであった。第14表及び第15表に原子炉施設周辺監視区域内及び周辺監視区域外における空気中放射性物質濃度（全 β 放射能濃度）を示した。吸引中飽和放射性物質濃度の年平均値は周辺監視区域内、外でそれぞれ $6.6 \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、 $8.2 \times 10^{-7} \text{Bq}/\text{cm}^3$ であった。これは自然放射性核種であるラドン・トロン系の壊変系列に属する核種を含むもので、地上1m及び屋上での測定と若干差があるが、第16表に示した原子炉の運転実績により計算で求めた排気口の ^{41}Ar 濃度とほぼ同じレベルである。

第9表 原子炉施設におけるエリアモニタによる γ 線量率(μ Sv/h)

測定年月	原子炉遮蔽 タンク上部			原子炉遮蔽 タンク南下部			原子炉室西壁			実験室			積算熱 出力量 (W・h)
	原子炉 運転中 最高値	原子炉 休止日 平均値	全平均										
平成25年4～6月	6.43	0.12	0.22	6.98	0.14	0.24	0.79	0.11	0.12	0.22	0.13	0.13	50.76
7～9月	6.67	0.12	0.33	7.80	0.14	0.35	4.92	0.11	0.13	0.38	0.13	0.13	106.21
10～12月	6.55	0.12	0.26	7.31	0.14	0.28	0.94	0.11	0.12	0.22	0.14	0.13	75.19
平成26年1～3月	6.49	0.12	0.21	7.24	0.14	0.23	1.79	0.11	0.12	0.59	0.13	0.13	44.75
平成25年度	6.67	0.12	0.25	7.80	0.14	0.27	4.92	0.11	0.12	0.59	0.13	0.13	276.91

第10表 総合モニタによる原子炉施設放射能管理記録

測定項目		平成25年 4～6月	7～9月	10～12月	平成26年 1～3月
排気口ダスト β *1 (10^{-8} Bq/cm ³)	平均値	ND	ND	ND	ND
	最高値	11 ± 1.5*3	9.7 ± 1.3	7.4 ± 1.3	6.8 ± 1.2
排気口ダスト α *1 (10^{-9} Bq/cm ³)	平均値	ND	ND	ND	ND
	最高値	ND	ND	ND	ND
排気口ガス β *1 (10^{-3} Bq/cm ³)	平均値	ND	ND	ND	ND
	最高値	ND	ND	ND	ND
排水 β *2 (10^{-2} Bq/cm ³)	平均値	ND	ND	ND	ND
	最高値	ND	ND	ND	ND

*1 原子炉運転休止日の計数率をバックグラウンドとして差し引いたもの

*2 廃水処理槽A-2槽での測定

*3 計数誤差

ND：検出限界以下

第11表 トレーサー・加速器棟の排気口における空気中放射性物質濃度
(cpm)

測定年月	空気中放射性物質濃度： $\beta\gamma$		空気中放射性物質濃度： α	
	吸引中飽和値	吸引停止 17 時間後	吸引中飽和値	吸引停止 17 時間後
平成25年 4月	75 ~ 195 (100)	18 ~ 30 (22)	4 ~ 10 (7)	0 ~ 2 (0)
5月	14 ~ 150 (83)	18 ~ 39 (21)	3 ~ 9 (6)	0 ~ 2 (0)
6月	40 ~ 162 (94)	18 ~ 24 (21)	4 ~ 9 (6)	0 ~ 2 (1)
7月	54 ~ 165 (98)	18 ~ 27 (21)	3 ~ 8 (7)	0 ~ 2 (0)
8月	60 ~ 150 (111)	12 ~ 21 (19)	3 ~ 9 (7)	0 ~ 1 (0)
9月	42 ~ 150 (84)	18 ~ 30 (21)	3 ~ 8 (5)	0 ~ 1 (0)
10月	42 ~ 120 (81)	18 ~ 24 (20)	3 ~ 7 (5)	0 ~ 1 (0)
11月	66 ~ 159 (95)	18 ~ 24 (21)	2 ~ 8 (5)	0 ~ 1 (0)
12月	72 ~ 186 (120)	18 ~ 27 (21)	4 ~ 10 (6)	0 ~ 1 (0)
平成26年 1月	60 ~ 180 (127)	18 ~ 24 (21)	4 ~ 15 (8)	0 ~ 2 (0)
2月	63 ~ 180 (97)	18 ~ 24 (21)	5 ~ 27 (11)	0 ~ 4 (0)
3月	72 ~ 210 (118)	18 ~ 24 (22)	6 ~ 35 (14)	0 ~ 2 (0)
年平均値 (cpm)	99 ± 35 *	21 ± 3	7.1 ± 4.3	< 1
年平均濃度 (Bq/cm ³)	4.8 × 10 ⁻⁷	1.1 × 10 ⁻⁷	6.1 × 10 ⁻⁸	<8.6 × 10 ⁻⁹

() 平均値

* 標準偏差

放射線管理

第12表 管理区域（原子炉室）における空気中放射性物質濃度

年 月	ダスト吸引中飽和値 ($\times 10^{-6}$ Bq/cm ³)		吸引停止10時間後 ($\times 10^{-7}$ Bq/cm ³)		吸引停止17時間後 ($\times 10^{-7}$ Bq/cm ³)	
	原子炉運転日 平均 値	運転休止日 平均 値	原子炉運転日 平均 値	運転休止日 平均 値	原子炉運転日 平均 値	運転休止日 平均 値
平成25年 4月	2.3	1.9	1.2	1.3	0.78	0.86
5月	2.4	2.0	1.6	1.3	1.0	0.84
6月	2.1	2.2	1.3	1.2	0.87	0.80
7月	2.6	2.7	1.6	1.5	1.1	0.94
8月	2.6	2.5	1.7	1.7	1.1	1.2
9月	2.1	2.0	1.4	1.2	0.89	0.73
10月	1.7	2.0	1.2	1.0	0.78	0.62
11月	1.6	2.4	1.0	1.2	0.68	0.91
12月	1.9	2.3	1.1	1.2	0.74	0.82
平成26年 1月	2.0	2.0	0.90	1.1	0.61	0.74
2月	2.2	1.5	0.90	0.70	0.56	0.50
3月	—	2.2	—	1.0	—	0.69
年 平 均	2.1±0.8*	2.1±0.8	1.3±0.5	1.2±0.5	0.84±0.30	0.80±0.31

* 標準偏差

第13表 管理区域（トレーサー・加速器棟）における空気中放射性物質濃度

($\times 10^{-7}$ Bq/cm³)

年 月	ダスト吸引中飽和値		吸引停止10時間後		吸引停止17時間後	
	範 围	平均 値	範 围	平均 値	範 围	平均 値
平成25年 4月	4.8 ~ 12	8.6 ± 2.1*	0.66 ~ 1.7	1.08 ± 0.36	0.43 ~ 1.0	0.65 ± 0.21
5月	4.8 ~ 12	8.2 ± 2.7	0.61 ~ 3.3	1.32 ± 0.74	0.26 ~ 1.6	0.80 ± 0.34
6月	1.9 ~ 10	6.2 ± 2.8	0.34 ~ 1.9	0.78 ± 0.47	0.17 ~ 1.4	0.52 ± 0.36
7月	2.1 ~ 7.6	4.4 ± 1.6	0.26 ~ 1.2	0.63 ± 0.28	0.09 ~ 0.69	0.39 ± 0.19
8月	2.9 ~ 11	7.3 ± 3.0	0.17 ~ 1.6	0.81 ± 0.49	0.09 ~ 0.86	0.48 ± 0.29
9月	2.8 ~ 9.8	5.9 ± 2.1	0.43 ~ 1.0	0.67 ± 0.18	0.17 ~ 0.69	0.41 ± 0.16
10月	2.3 ~ 11	6.4 ± 3.2	0.26 ~ 1.7	0.74 ± 0.50	0.09 ~ 1.0	0.50 ± 0.34
11月	4.5 ~ 15	8.7 ± 2.9	0.17 ~ 1.9	0.81 ± 0.45	0.00 ~ 1.4	0.51 ± 0.38
12月	3.7 ~ 15	10.9 ± 3.7	0.18 ~ 1.6	0.98 ± 0.46	0.09 ~ 0.87	0.65 ± 0.30
平成26年 1月	5.4 ~ 20	11.1 ± 4.3	0.52 ~ 1.3	0.73 ± 0.24	0.26 ~ 0.79	0.48 ± 0.16
2月	3.5 ~ 22	8.1 ± 5.4	0.35 ~ 1.8	0.73 ± 0.41	0.19 ~ 1.1	0.47 ± 0.25
3月	3.7 ~ 17	8.5 ± 3.7	0.18 ~ 2.9	0.93 ± 0.76	0.09 ~ 2.2	0.59 ± 0.59
年 平 均	7.9 ± 3.7*		0.85 ± 0.49		0.54 ± 0.32	

* 標準偏差

第14表 周辺監視区域内における空気中放射性物質濃度

 $(\times 10^{-7} \text{ Bq/cm}^3)$

年 月 日	吸引中飽和値	吸引停止10時間後	吸引停止17時間後
平成25年 4月17日	6.4	0.78	0.61
5月28日	2.4	0.17	0.09
6月18日	4.1	0.34	0.17
7月17日	7.1	0.34	0.26
8月27日	6.0	0.34	0.17
9月20日	8.4	0.61	0.43
10月17日	4.4	0.35	0.17
11月26日	5.6	0.43	0.26
12月17日	7.5	0.26	0.09
平成26年 1月29日	7.1	0.26	0.09
2月25日	13	0.35	0.18
3月25日	7.1	0.53	0.34
平均	6.6 ± 2.7*	0.40 ± 0.17	0.24 ± 0.16

* 標準偏差

第15表 周辺監視区域外における空気中放射性物質濃度

 $(\times 10^{-7} \text{ Bq/cm}^3)$

年 月 日	吸引中飽和値	吸引停止10時間後	吸引停止17時間後
平成25年 4月25日	7.7	0.60	0.36
5月29日	4.2	0.72	0.40
6月26日	4.2	0.32	0.24
7月31日	13	0.47	0.39
8月27日	7.2	0.40	0.08
9月25日	2.9	0.39	0.23
10月23日	3.7	0.24	0.16
11月27日	5.9	0.33	0.16
12月18日	12	0.33	0.08
平成26年 1月30日	9.1	0.74	0.49
2月26日	13	0.82	0.34
3月26日	16	0.74	0.49
平均	8.2 ± 4.3*	0.51 ± 0.20	0.29 ± 0.15

* 標準偏差

第16表 放射性気体廃棄物の放出量

(原子炉施設全体)

期 間	実測値	計算による(⁴¹ Ar)			
		全希ガス	運転実績 (W・h)	放出実績 (Bq)	放出率 (Bq/h)
平成25年 4月～6月	※	50.76	8.1×10^6	3.7×10^3	1.4×10^{-6}
7月～9月	※	106.21	1.7×10^7	7.7×10^3	2.9×10^{-6}
10月～12月	※	75.19	1.2×10^7	5.5×10^3	2.0×10^{-6}
平成26年 1月～3月	※	44.75	7.2×10^6	3.3×10^3	1.2×10^{-7}
平成25年度	※	276.91	4.4×10^7	5.1×10^3	1.9×10^{-6}

※：検出限界 (1.3×10^3 Bq/sec) 以下放出管理目標値： 1.9×10^8 Bq/年間以下

「放射線管理マニュアル」に定める値 (1.60×10^6 Bq/h) に、当施設年間の最大運転実績を1200時間とすると放出管理目標値は年間 1.9×10^8 Bq以下である。

1) 排気口における平均放射性物質濃度

原子炉施設における平成25年度放射性気体廃棄物の放出量を原子炉の運転実績により計算で求め、第17表に示した。ガスモニタによる実測値(平均値)はいずれの3カ月間においても検出限界以下であったため、排気口における平均放射性物質濃度を1ワット原子炉運転実績により以下のようにして計算で求めた。UTR-KINKI、1ワットで運転した場合の⁴¹Ar生成率を「放射線管理マニュアル」¹⁾より 1.60×10^5 Bq/hとして

⁴¹Ar 放出率 (Bq/h)

$$= \frac{\text{⁴¹Ar生成率 (Bq/h)} \times \text{年間の運転実績 (W・h)}}{\text{当該期間の時間 (365d} \times 24h)}$$

排気口の平均放射性物質濃度 (Bq/cm³)

$$= \frac{\text{⁴¹Ar放出率 (Bq/h)}}{\text{換気率 (cm}^3/\text{h})}$$

ここで施設の換気率は $44.6\text{m}^3/\text{min}$ である。近畿大学原子炉施設における放射性気体廃棄物の放出管

理目標値は⁴¹Ar生成率に、当該施設の年間最大運転実績(1ワット時)1,200時間を乗じた年間 1.9×10^8 Bqであるが、今年度の放出量は管理目標値を充分下回っている。さらに、これらの放出実績をもとに周辺監視区域境界付近における気体廃棄物のみによる被ばく評価を以下2)、3)により計算して第17表に示した。これによると、総合モニタによる気体廃棄物に由来すると思われる放射性物質濃度は検出限界以下であるため、原子炉の1年間の運転実績をもとに計算したγ線外部被ばくによる線量は、年間 1.6×10^{-4} μSvと非常に低い。

2) 周辺監視区域境界付近の空気中平均放射性物質濃度

気象条件として、大気安定度F、最多風向を北東として原子炉から南西方向へ70mの周辺監視区域境界付近での最大地表放射能濃度を次式により計算する。風速 2.6m/s として角田、飯島の「英國法による濃度分布計算図」(JAERI-1101)によると、高さ

16mの排気筒からの放出率1Bq/h、風速1m/s、大気安定度Fの場合の最大地表放射能濃度は約 1.15×10^{-7} Bq/m³で、その出現地点は風下約700mである。

最大地表放射能濃度 (Bq/m³) =

$$\frac{1.15 \times 10^{-7} \text{ (Bq/m}^3\text{)} \times \text{排気口での放出率 (Bq/h)}}{2.6 \text{ (m/s)}}$$

3) γ 線外部被ばくによる全身被ばく線量評価

大気安定度Fの場合、放出率1Bq/h、 γ 線エネルギー1MeV、その時の風速1m/sec、排気筒の高さ16mに対して放出点から最も近い人家のある地点で予想される被ばくは $8.1 \times 10^{-12} \mu \text{Sv/h}$ と計算される。線量評価のうち α 線の被ばくは含まず、スカイシャインについては問題とならない。

$$\text{被ばく評価値 } (\mu \text{Sv/y}) = \frac{8.1 \times 10^{-12} (\mu \text{Sv/h}) \times \text{平均}^{41}\text{Ar放出率(Bq/h)} \times C \times t(\text{h})}{2.6 \text{ (m/s)}}$$

C : エネルギー補正係数 1.242 (^{41}Ar の γ 線エネルギーに対する)
t : 当該期間の時間 (365 × 24h)
2.6 : 調和平均風速 (m/s)

3.2.2 排水中放射性物質濃度の測定

排水中の放射性物質濃度は放射線総合モニタにより原子炉施設、トレーサー・加速器棟ともに排水槽A-2槽について連続測定し、排水溝へ放出する前にはA-4槽において採水法により測定を行った。原子炉施設及びトレーサー・加速器棟における排水中の全 β 放射性物質濃度を第18表に示した。これによ

第17表 周辺監視区域境界付近における気体廃棄物による実効線量

期 間	平成25年4月～平成26年3月	
運転実績	276.91	W·h
放出実績	4.4×10^7	Bq
放出率	5.1×10^3	Bq/h
排気口の平均放射性物質濃度	1.9×10^{-6}	Bq/cm ³
周辺監視区域境界付近の放射性物質濃度	2.2×10^{-10}	Bq/cm ³
γ 線外部被ばくによる年間実効線量	1.6×10^{-4}	$\mu \text{Sv/y}$

第18表 排水中の全 β 放射性物質濃度
($\times 10^{-5}$ Bq/cm³)

期 間	原子炉施設		トレーサー・加速器棟	
	最 高 値	平 均 値	最 高 値	平 均 値
平成25年 4月～6月	18.9 ± 1.3*	18.9 ± 1.3	10.8 ± 1.1	10.8 ± 1.1
7月～9月	9.9 ± 1.1	6.7 ± 0.4	16.0 ± 1.3	14.5 ± 0.7
10月～12月	—	—	15.7 ± 1.2	15.1 ± 0.9
平成26年 1月～3月	11.4 ± 1.1	11.4 ± 1.1	10.2 ± 1.1	10.2 ± 1.1
年 平 均	8.8 ± 0.4		13.5 ± 0.4	

* 計数誤差

放射線管理

ると原子炉施設排水の全 β 放射性物質濃度は採水法による測定で最高 1.9×10^{-4} Bq/cm³で当所の排水中の調査レベル以下であり、年間の放出量（第19表）は 2.8×10^3 Bqであった。原子炉施設における放射性液体廃棄物の放出管理目標値は⁴⁰K換算で年間 3.7×10^7 Bqであり、平成25年度においては充分下回っている。トレーサー・加速器棟の排水については最高 1.6×10^{-4} Bq/cm³、年間の放出量は 1.1×10^4 Bqであった。また排水試料については、環境影響調査のためにさらに詳細分析を実施しており、 γ 線核種分析の結果として第20表に示した。 γ 線核種分析は試料約20ℓを採水し、蒸発乾固後、プラスチック容器（100ml容 φ50mm）に入れ、真性ゲルマニウム半導体検出器（有効体積80mℓ、プリンストンガンマテック社製の同軸型）、測定系としてSEIKO EG & G社製7700多重波高分析器、データの収集及び解析にはSEIKO EG & G社製 γ studio及びEPSON

Pro-500Lパーソナルコンピュータを用いて、測定及び γ 線スペクトル分析により核種分析を行った。検出器は、⁶⁰Co1332keVの γ 線に対する相対検出効率は20%、半値幅は2keVの特性をもつもので、密着状態で測定を行った。原子炉燃料タンク2槽（60ℓ容）中の減速水を1カ月毎採水し、全 β 放射能濃度を 2π ガスフロー・ローバックグラウンド計数装置（Aloka製LBC-471P）で測定し、その結果を第21表に示した。これによると減速水の全 β 放射能濃度は $(3.9 \sim 10.7) \times 10^{-5}$ Bq/cm³に変動しておりバックグラウンドレベルであった。また北側及び南側燃料タンク内の減速水（交換は年1回）を3カ月毎に採取し、ゲルマニウム半導体検出器を用いてFP（核分裂生成物）検査のための核種分析を行った。その結果を第22表に示したが、いずれもFPは検出されなかった。

第19表 排水放出時の年間全 β 放射性物質総量

$(\times 10^3$ Bq)

期間	原子炉施設	トレーサー・加速器棟
平成25年度	2.8	10.5

第20表 排水中の γ 放射性核種濃度の変動範囲

$(\times 10^{-3}$ Bq/cm³)

期間	原子炉施設		トレーサー・加速器棟	
	Cs-137	K-40	Cs-137	K-40
平成25年度	N D 0.11 ± 0.01*	N D 0.0015 ± 0.0004	N D 0.11 ± 0.01	N D 0.13 ± 0.01

* 計数誤差

ND：検出限界以下

第21表 減速材中の全β放射性物質濃度

 $(\times 10^{-5} \text{Bq}/\text{cm}^3)$

期 間	北側タンク		南側タンク	
	変動範囲	平均値	変動範囲	平均値
平成25年 4月～6月	3.9～7.3	5.5 ± 1.7 *	5.4～8.6	7.1 ± 1.6 *
7月～9月	4.8～6.8	5.5 ± 1.1	7.4～9.6	8.3 ± 1.2
10月～12月	6.9～9.5	7.9 ± 1.4	9.5～10.4	10.0 ± 0.5
平成26年 1月～3月	5.3～7.0	6.1 ± 0.9	4.9～10.7	7.6 ± 2.9

* 標準偏差

第22表 減速材中のγ放射性核種濃度

 $(\times 10^{-3} \text{Bq}/\text{cm}^3)$

期 間	核 種	北側燃料タンク	南側燃料タンク
平成25年 4月	F P	N D	N D
7月	F P	N D	N D
10月	F P	N D	N D
平成26年 2月	F P	N D	N D

FP : 核分裂生成物

ND : 検出限界以下

3.3 表面密度の測定

原子炉施設及びトレーサー・加速器棟（第4図）の管理区域内における床、ドラフト、流し及び実験台の表面密度の測定は、スミア法によって定期的に1カ月に1回、原子炉施設23定点、トレーサー・加速器棟46定点、また1週間に1回、月1回の測定点より数カ所選出し、原子炉施設12定点、トレーサー・加速器棟10定点について実施している。表面密度の測定は、全β放射能濃度を2πガスフロー・ローバックグラウンド計数装置（アロカ製LBC-471P）により、³Hによる表面密度については、液体シンチレーション計数装置（パッカード社製Tricarb 2250）により行った。月1回行った表面密度

の測定場所の一覧を第23表、第24表に示し、両施設の全β表面密度の結果を第25表に示した。トレーサー・加速器棟における³Hの表面密度は第26表に示した。原子炉施設、トレーサー・加速器棟における全β表面密度は全ての場所で検出限界値 $4.3 \times 10^{-4} \text{Bq}/\text{cm}^2$ 以下で、表面汚染の事例は無かった。トレーサー・加速器棟における³H表面密度の最高値は、低レベル実験室（L-1）流しで $2.7 \times 10^{-3} \text{Bq}/\text{cm}^2$ を示したが、バックグラウンドレベルで表面汚染の事例はなかった。

平成25年度における放射性汚染の異常例はなかった。

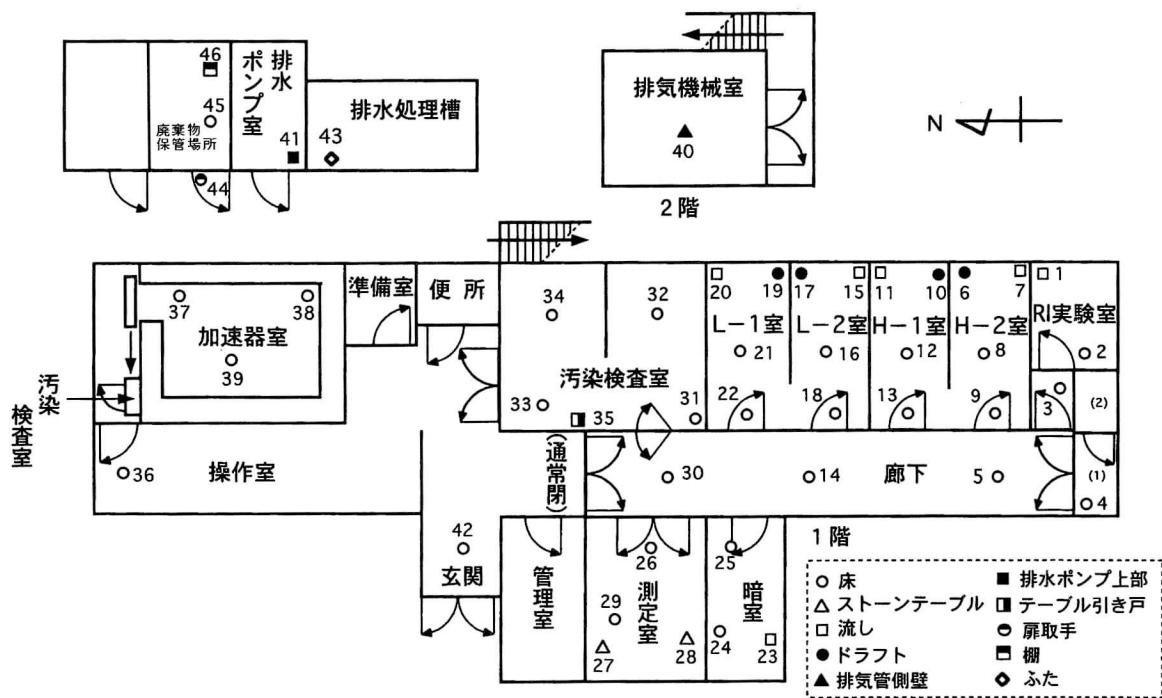
第23表 原子炉施設におけるスミア法による測定場所一覧

No.	測 定 場 所	
1	モニタ室	洗面台付近・床
2		管理区域境界付近・床
3	測定室(1)	床
4		サイドテーブル
5	測定室(2)	床
6		入口側壁
7	準備室	床
8	実驗室	床
9	廊下	床
10	原子炉室	遮蔽タンク上
11		床
12	保管場所	入口付近・床
13		床
14	コントロール室	床
15	排気機械室	ダクト側壁
16	排水ポンプ室	ポンプ上部
17	取扱場所	入口付近・床
18		床
19	使用場所	床
20	廃水処理槽	上蓋
21		入口扉
22	廃棄物保管庫	ドラム缶下部
23		棚

第24表 トレーサー・加速器棟におけるスミア法による測定場所一覧

No.	測 定 場 所		No.	測 定 場 所	
1	R I 実 験 室	流し	24	暗	室 床(1)
2	R I 実 験 室	床(1)	25	暗	室 床(2)
3	R I 実 験 室	床(2)	26	測 定	室 床(1)
4	R I 貯 藏 室 (1)	床	27	測 定 室	測 定 台 (北)
5	廊 下 (H 室 前)	床	28	測 定 室	測 定 台 (南)
6	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-2)	ドラフト	29	測 定	室 床(2)
7	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-2)	流し	30	廊 下 (测 定 室 前)	床
8	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-2)	床(1)	31	汚 染 檢 查 室	床(1)
9	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-2)	床(2)	32	汚 染 檢 查 室	床(2)
10	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-1)	ドラフト	33	汚 染 檢 查 室	床(3)
11	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-1)	流し	34	汚 染 檢 查 室	床(4)
12	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-1)	床(1)	35	汚 染 檢 查 室	测 定 台
13	高 レ ベ ル 実 験 室 (H-1)	床(2)	36	加 速 器 操 作 室	床
14	廊 下 (L 室 前)	床	37	加 速 器 室	床(1)
15	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-2)	流し	38	加 速 器 室	床(2)
16	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-2)	床(1)	39	加 速 器 室	床(3)
17	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-2)	ドラフト	40	排 気 機 械 室 (2 F)	ダクト付近
18	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-2)	床(2)	41	排 水 ポ ン プ 室	ポンプ付近
19	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-1)	ドラフト	42	ト レ サ ザ 棟 入 口	床
20	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-1)	流し	43	排 水 处 理 槽	
21	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-1)	床(1)	44	廢棄物保管庫	扉
22	低 レ ベ ル 実 験 室 (L-1)	床(2)	45	廢棄物保管庫	中央床
23	暗 室	流し	46	廢棄物保管庫	棚

放射線管理



第4図 トレーサー・加速器棟内における表面密度測定点

第25表 全β放射性物質表面密度の測定結果
($\times 10^{-5} \text{Bq/cm}^3$)

年 月	原子炉施設	トレーサー・加速器棟
平成25年 4月	ND	ND
5月	ND	ND
6月	ND	ND
7月	ND	ND
8月	ND	ND
9月	ND	ND
10月	ND	ND
11月	ND	ND
12月	ND	ND
平成 26年 1月	ND	ND
2月	ND	ND
3月	ND	ND

ND : 検出限界以下

第26表 スミア法によるトレーサー・加速器棟における³H表面密度

No.	測 定 位 置		³ H表面密度 (10^{-4} Bq/cm ²)	No.	測 定 位 置		³ H表面密度 (10^{-4} Bq/cm ²)	
1	R	I 実験室	流し	<6.9	24	暗 室	床(1)	<9.0
2	R	I 実験室	床(1)	<11	25	暗 室	床(2)	<4.7
3	R	I 実験室	床(2)	<5.6	26	測 定 室	床(1)	<5.2
4	R	I 貯蔵室	(1) 床	<6.7	27	測 定 室	測定台 (北)	<8.6
5	廊下	(H 室 前)	床	<10	28	測 定 室	測定台 (南)	<9.9
6	高レベル実験室	(H-2)	ドラフト	<10	29	測 定 室	床(2)	<9.1
7	高レベル実験室	(H-2)	流し	<9.8	30	廊下 (測定室前)	床	<24
8	高レベル実験室	(H-2)	床(1)	<4.5	31	汚 染 檜 査 室	床(1)	<15
9	高レベル実験室	(H-2)	床(2)	<5.8	32	汚 染 檜 査 室	床(2)	<16
10	高レベル実験室	(H-1)	ドラフト	<14	33	汚 染 檜 査 室	床(3)	<3.2
11	高レベル実験室	(H-1)	流し	<2.6	34	汚 染 檜 査 室	床(4)	<14
12	高レベル実験室	(H-1)	床(1)	<7.8	35	汚 染 檜 査 室	測定台	<8.0
13	高レベル実験室	(H-1)	床(2)	<5.5	36	加 速 器 操 作 室	床	<13
14	廊 下	(L 室 前)	床	<3.7	37	加 速 器 室	床(1)	<12
15	低レベル実験室	(L-2)	流し	<8.0	38	加 速 器 室	床(2)	<8.7
16	低レベル実験室	(L-2)	床(1)	<13	39	加 速 器 室	床(3)	<1.4
17	低レベル実験室	(L-2)	ドラフト	<6.5	40	排 気 機 械 室 (2F)	ダクト付近	<8.0
18	低レベル実験室	(L-2)	床(2)	<12	41	排 水 ポ ン プ 室	ポンプ付近	<11
19	低レベル実験室	(L-1)	ドラフト	<9.8	42	トレーサー棟入口	床	<16
20	低レベル実験室	(L-1)	流し	<27	43	排 水 处 理 槽		<5.2
21	低レベル実験室	(L-1)	床(1)	<4.6	44	廃棄物保管庫	扉	<12
22	低レベル実験室	(L-1)	床(2)	<6.9	45	廃棄物保管庫	中央床	<10
23	暗 室	流し		<11	46	廃棄物保管庫	棚	<13

4. 野外管理

野外管理は原子炉施設保安規定に定めるサンプリング地点（第5図）において、環境 γ 線量率はTLDによる1カ月間の積算線量をもとに計算により得た。また原子力災害対策特別措置法に係る空間放射線量率の測定は、NaIシンチレータ検出器によるモニタリングポストで連続測定を行った。陸水、植物及び排水溝の沈泥土などの環境試料中の全 β 放射能濃度は、3カ月間に1回定期的に測定を行った。

4.1 環境 γ 線量率

環境 γ 線量率の測定はTLD (CaSO₄ (Tm), UD-200S) を用い、原子炉施設を中心に1.5kmの範囲内11サンプリング地点に1カ月間設置して測定した積算線量より月平均 γ 線量率を計算し、第27-1表、第6-1図～第6-3図に年間の変動を示した。これによると原子炉施設周辺監視区域内（測定点①～④、⑪）の年平均 γ 線量率は0.083～0.094 μ Sv/h、原子炉施設敷地外のモニタリング地点では0.067～0.099 μ Sv/hとバックグラウンドレベルの範囲の変動で、顕著に高いレベルの場所はなかった。環境 γ 線量としては、普通一般には吸収線量率 μ Gy/hとして表示するのが適していると思われるが、測定結果そのものを校正係数により補正を行い、 μ Sv/hの単位で表示した。

また、原子力災害対策特別措置法に係るモニタリングポストにより測定した環境 γ 線量率の変動を第27-2表に示した。なお、モニタリングポストNo.2は平成25年10月に当該モニタリングポストから除外した。変動範囲は、1分間毎の線量率の最小、最大を示している。モニタリングポストNo.1（富士電機製）は原子炉より北西40m、モニタリングポストNo.2（三菱電機製）は原子炉より西20m、モニタリングポストNo.3（富士電機製）は原子炉より北東30mの位置にあり、それぞれ0.042～0.127 μ Sv/h、0.045～0.079 μ Gy/h、0.067～0.110 μ Sv/hで、バックグラウンドレベルであった。

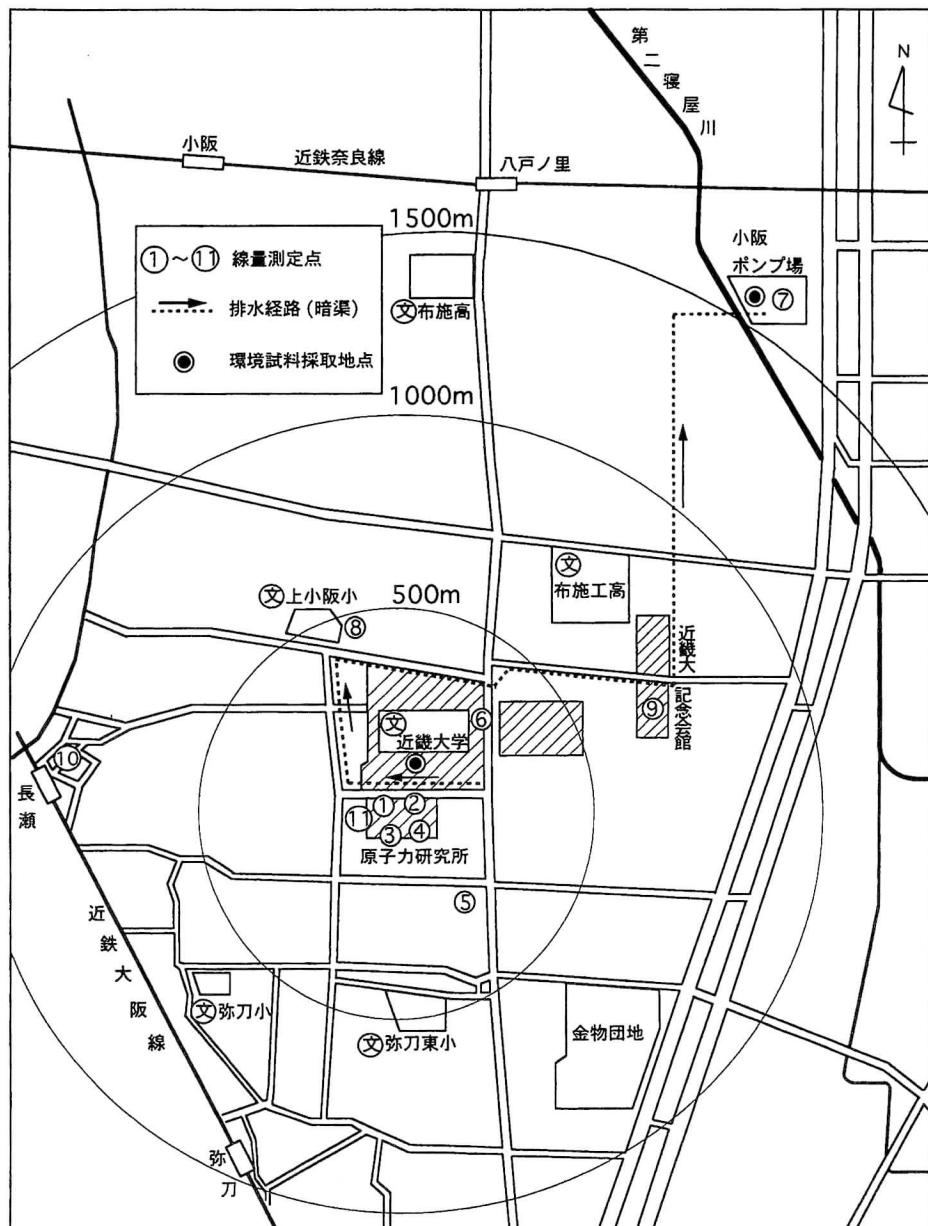
4.2 環境試料中の全 β 放射能濃度

原子炉施設及びトレーサー・加速器棟からの排水経路に沿ったサンプリング地点として原研前及び原子炉より1.5kmにある小阪ポンプ場、また比較対照のため当研究所からの排水経路に該当しない原研上流において採取した陸水、植物及び排水溝の沈泥土などの全 β 放射能濃度を第28表～第30表に示した。陸水（第28表）の全 β 放射能濃度は(22～38)×10⁻⁵Bq/cm³であり、いずれの地点も同じレベルであった。植物試料（第29表）は、サンゴジュ科、ツバキ科、キョウチクトウ科の植物について調査し、これら植物の葉茎部の全 β 放射能濃度は、1.8～6.8Bq/g灰分であった。採取場所、採取時期によって同一種を試料とすることが難しく、全 β 放射能濃度の変動が大きい。そこで、一年を通じて採取が可能なものとして“ツバキ”、“サンゴジュ”、“キョウチクトウ”を選んだが、全 β 放射能濃度はカリウム含有量などに大きく左右されていると思われる。排水溝などの沈泥土（第30表）については0.68～0.84Bq/g乾土と自然の変動範囲内で、採取地による差はほとんど認められなかった。

4.3 環境試料の γ 線核種分析³⁾

γ 線核種分析は環境試料水については約20ℓ、植物試料は新鮮物約1kg、土壌については約1kgを採取し、それぞれ蒸発乾固物、灰分及び乾土をプラスチック容器(100ml容φ50mm)に入れ、真性ゲルマニウム半導体検出器で測定した。

陸水、植物及び沈泥土の γ 線核種分析結果を第31表～第33表に示した。陸水試料について検出された核種は⁴⁰K、⁷Beの自然放射性核種のみであった。植物試料については⁴⁰K、⁷Be及び²³⁸U、²³²Thの壊変系列に属する自然放射性核種のみであった。土壌試料については、自然放射性核種のほかに、ごく微量の¹³⁷Csが検出された。これらの¹³⁷Csは東京電力福島第一原子力発電所の事故（平成23年3月）以前と同等のレベルであった。

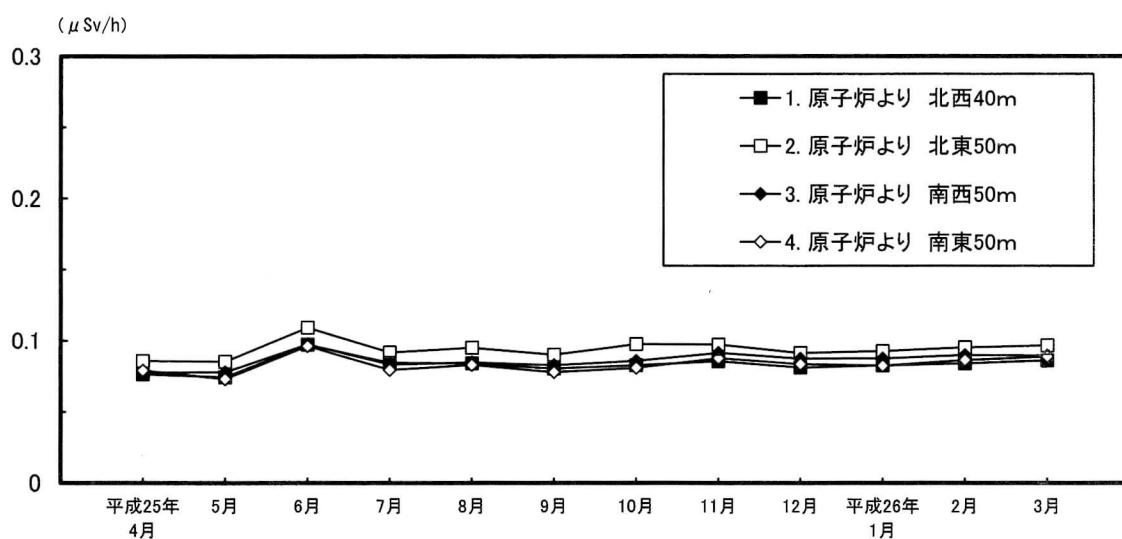


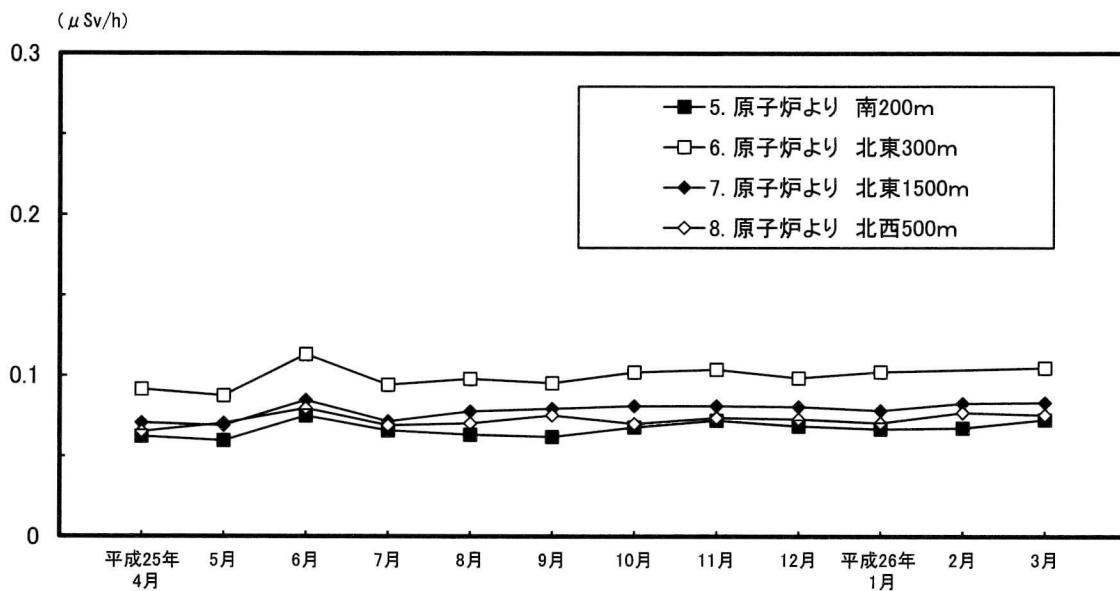
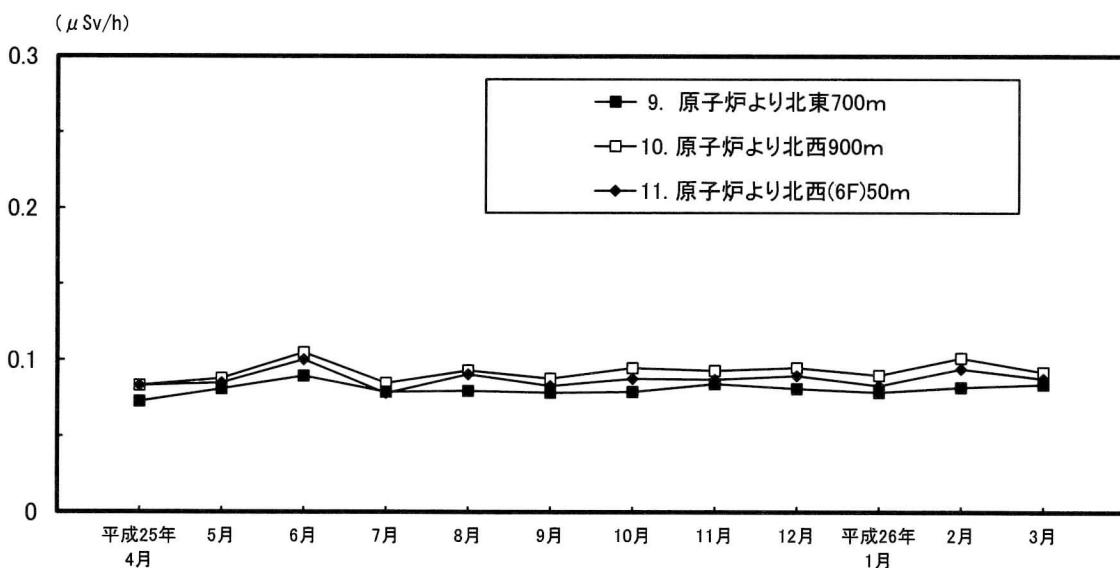
第5図 原子炉施設周辺における測定点

第27-1表 環境 γ 線量率の変動(1) $(\times 10^{-2} \mu \text{Sv}/\text{h})$

No.	測定位置	変動範囲	年平均値
①	原子炉より北西 40 m	7.4 ~ 9.7	8.3 ± 0.6*
②	原子炉より北東 50 m	8.5 ~ 10.9	9.4 ± 0.6
③	原子炉より南西 50 m	7.8 ~ 9.7	8.6 ± 0.6
④	原子炉より南東 50 m	7.3 ~ 9.6	8.3 ± 0.6
⑤	原子炉より南 200 m	6.0 ~ 7.5	6.7 ± 0.5
⑥	原子炉より北東 300 m	8.8 ~ 11.3	9.9 ± 0.7
⑦	原子炉より北東 1500 m	6.9 ~ 8.5	7.8 ± 0.5
⑧	原子炉より北西 500 m	6.5 ~ 8.0	7.2 ± 0.4
⑨	原子炉より北東 700 m	7.3 ~ 8.9	8.1 ± 0.4
⑩	原子炉より北西 900 m	8.3 ~ 10.5	9.2 ± 0.6
⑪	原子炉より北西 50 m	7.8 ~ 10.0	8.7 ± 0.6

* 標準偏差

第6-1図 周辺監視区域境界における月間平均 γ 線量率の変動

第6-2図 野外環境における月間平均 γ 線量率の変動第6-3図 野外環境における月間平均 γ 線量率の変動

第27-2表 環境 γ 線量率の変動(2)

	モニタリングポストNo.1 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)		モニタリングポストNo.2 ($\mu\text{Gy}/\text{h}$)		モニタリングポストNo.3 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	
	変動範囲	平均値	変動範囲	平均値	変動範囲	平均値
平成25年 4月	0.050 ~ 0.115	0.076	0.045 ~ 0.071	0.052	0.070 ~ 0.101	0.077
5月	0.051 ~ 0.117	0.078	0.046 ~ 0.067	0.052	0.069 ~ 0.096	0.077
6月	0.055 ~ 0.122	0.080	0.046 ~ 0.072	0.052	0.070 ~ 0.101	0.079
7月	0.053 ~ 0.116	0.081	0.045 ~ 0.071	0.052	0.070 ~ 0.101	0.079
8月	0.055 ~ 0.126	0.082	0.046 ~ 0.079	0.052	0.070 ~ 0.105	0.080
9月	0.054 ~ 0.115	0.081	0.045 ~ 0.065	0.052	0.070 ~ 0.093	0.078
10月	0.053 ~ 0.114	0.079	—	—	0.070 ~ 0.092	0.078
11月	0.049 ~ 0.127	0.077	—	—	0.067 ~ 0.110	0.077
12月	0.048 ~ 0.118	0.074	—	—	0.069 ~ 0.105	0.077
平成26年 1月	0.049 ~ 0.115	0.074	—	—	0.070 ~ 0.101	0.077
2月	0.045 ~ 0.108	0.072	—	—	0.069 ~ 0.093	0.077
3月	0.042 ~ 0.119	0.072	—	—	0.069 ~ 0.104	0.078
平成25年度	0.042 ~ 0.127	0.077	0.045 ~ 0.079	0.052	0.067 ~ 0.110	0.078

第28表 陸水の全 β 放射性物質濃度

採水場所	蒸発残渣量 (mg/l)		カリウム含有量 (mg/l)		全 β 放射性物質濃度 ($\times 10^{-5}\text{Bq}/\text{cm}^3$)		
	変動範囲	平均値	変動範囲	平均値	変動範囲	平均値	
対照	原子力研究所上流	292 ~ 378	332 ± 39*	7.2 ~ 10.8	8.6 ± 1.6*	28 ~ 38	33 ± 5.3*
排水経路	原子力研究所前	217 ~ 442	348 ± 96	5.3 ~ 8.7	7.2 ± 1.4	24 ~ 34	31 ± 4.8
	小阪ポンプ場	319 ~ 850	541 ± 240	6.3 ~ 12.3	8.4 ± 2.7	22 ~ 34	28 ± 6.0

* 標準偏差

第29表 植物の全β放射性物質濃度

採取場所	種類 (科)	生体水分 (%)	植物当灰分 (%)	灰分当カリウム (%)	全β放射性物質濃度 (Bq/g灰分)
近畿大学構内	サンゴジュ (サンゴジュ科)	67.1 ~ 74.1 (71.2 ± 3.0*)	3.3 ~ 3.7 (3.5 ± 0.2)	9.3 ~ 13.0 (11.7 ± 1.7)	3.9 ~ 5.6 (4.6 ± 0.7)
	ツバキ (ツバキ科)	53.6 ~ 71.1 (59.1 ± 8.1)	4.0 ~ 4.1 (4.1 ± 0.0)	3.3 ~ 5.5 (4.3 ± 0.9)	1.8 ~ 3.0 (2.3 ± 0.5)
	キョウチクトウ (キョウチクトウ科)	59.9 ~ 79.6 (71.1 ± 9.3)	1.8 ~ 3.9 (2.9 ± 0.9)	11.7 ~ 16.1 (13.5 ± 2.0)	4.7 ~ 6.8 (5.4 ± 0.9)
小阪ポンプ場	サンゴジュ (サンゴジュ科)	63.8 ~ 74.6 (71.4 ± 5.1)	3.0 ~ 4.1 (3.5 ± 0.4)	10.3 ~ 11.9 (11.1 ± 0.8)	3.3 ~ 5.9 (4.6 ± 1.0)

() 平均値

* 標準偏差

第30表 排水経路における沈泥土の全β放射性物質濃度

(Bq/g 乾土)

採取地		変動範囲	平均値
対照	原子力研究所上流	0.68 ~ 0.81	0.75 ± 0.06 *
排水経路	原子力研究所前	0.74 ~ 0.84	0.79 ± 0.05
	小阪ポンプ場	0.69 ~ 0.79	0.74 ± 0.05

* 標準偏差

第31表 陸水中のγ放射性核種濃度

 $(\times 10^{-3} \text{ Bq/cm}^3)$

採取場所		採取年月日	K-40	Be-7	Pb-212(Th)	Bi-214(U)	Cs-137
対照	原子力研究所上流	平成25年4月	0.36 ± 0.02	ND	ND	ND	ND
		7月	0.24 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
		10月	0.23 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
		平成26年1月	0.33 ± 0.02	ND	ND	ND	ND
排水経路	原子力研究所前	平成25年4月	0.19 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
		7月	0.27 ± 0.02	ND	ND	ND	ND
		10月	0.26 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
		平成26年1月	0.28 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
	小阪ポンプ場	平成25年4月	0.33 ± 0.02	ND	ND	ND	ND
		7月	0.21 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
		10月	0.26 ± 0.01	ND	ND	ND	ND
		平成26年1月	0.21 ± 0.01	0.013 ± 0.004	ND	ND	ND

ND：検出限界以下

放射線管理

第32表 植物試料の γ 放射性核種濃度

(Bq/kg生)

採取場所	試料	採取年月	K-40	Be-7	Ac-228(Th)	Pb-212(Th)	Tl-208(Th)	Ra-226(U)	Pb-214(U)	Bi-214(U)	Cs-137
近畿大学構内	サンゴジュ	平成25年4月	152±2.1	8.1±0.4	4.2±0.2	2.0±0.1	1.2±0.1	5.4±0.8	3.5±0.1	2.3±0.1	ND
		7月	177±2.1	2.3±0.3	3.0±0.2	0.8±0.1	0.7±0.1	2.9±0.7	2.1±0.1	1.9±0.1	ND
		10月	167±2.1	1.8±0.3	3.2±0.2	1.0±0.1	0.8±0.1	3.1±0.8	2.0±0.1	1.6±0.1	ND
		平成26年1月	178±2.2	3.4±0.3	4.0±0.2	1.2±0.1	1.3±0.1	5.6±0.8	3.2±0.1	3.4±0.1	ND
	ツバキ	平成25年4月	63±1.4	6.2±0.3	4.5±0.2	3.8±0.1	3.1±0.2	2.6±0.8	1.8±0.1	1.6±0.1	ND
		7月	92±1.7	4.1±0.4	6.9±0.3	3.6±0.1	3.1±0.2	4.0±0.9	2.2±0.1	2.0±0.1	ND
		10月	86±1.7	2.3±0.3	7.2±0.3	4.0±0.1	3.3±0.2	4.7±0.9	3.0±0.1	2.5±0.1	ND
		平成26年1月	68±1.6	5.0±0.4	8.1±0.3	5.7±0.1	4.8±0.2	5.3±0.9	4.4±0.1	3.9±0.1	ND
	キョウチクトウ	平成25年4月	148±1.9	7.9±0.3	1.5±0.2	0.7±0.1	0.4±0.1	ND	0.8±0.1	0.7±0.1	ND
		7月	124±1.6	2.2±0.2	0.8±0.1	ND	ND	ND	0.4±0.1	0.4±0.1	ND
		10月	179±2.0	1.8±0.3	1.2±0.2	0.2±0.1	ND	ND	0.5±0.1	0.5±0.1	ND
		平成26年1月	195±2.3	7.2±0.4	2.4±0.2	0.3±0.1	0.5±0.1	ND	0.9±0.1	0.7±0.1	ND
小阪ポンプ場	サンゴジュ	平成25年4月	137±1.8	5.7±0.3	4.2±0.2	1.9±0.1	1.6±0.1	3.1±0.7	2.0±0.1	1.7±0.1	ND
		7月	172±1.9	3.4±0.3	4.5±0.2	0.9±0.1	0.8±0.1	2.7±0.7	2.1±0.1	1.8±0.1	ND
		10月	127±1.9	3.1±0.3	6.2±0.2	1.4±0.1	1.2±0.1	ND	2.9±0.1	2.6±0.1	ND
		平成26年1月	160±2.0	4.2±0.3	4.9±0.2	1.3±0.1	1.6±0.1	2.8±0.7	2.5±0.1	2.2±0.1	ND

ND：検出限界以下

第33表 沈泥土試料の γ 放射性核種濃度

(Bq/kg 乾土)

採取場所	採取年月	K-40	Be-7	Ac-228(Th)	Pb-212(Th)	Tl-208(Th)	Ra-226(U)	Pb-214(U)	Bi-214(U)	Cs-137	
対照	原子力研究所上流	平成25年4月	689±12	19±2.1	27±1.5	23±0.6	18±1.1	45±6.3	15±0.7	13±0.7	ND
		7月	664±11	18±2.3	26±1.5	24±0.7	20±1.1	31±6.3	13±0.7	13±0.7	0.94±0.25
		10月	556±11	8.2±1.9	21±1.4	6.0±0.5	15±1.0	ND	8.0±0.7	11±0.7	0.76±0.25
		平成26年1月	668±11	20±2.1	22±1.4	15±0.5	16±1.0	34±5.9	14±0.7	13±0.7	1.3±0.3
排水	原子力研究所前	平成25年4月	716±12	22±2.3	30±1.6	29±0.7	23±1.1	42±6.4	16±0.8	14±0.8	0.99±0.30
		7月	588±10	30±2.2	24±1.5	24±0.6	22±1.1	32±6.1	12±0.7	10±0.7	0.83±0.25
		10月	566±11	16±2.1	27±1.5	16±0.6	17±1.1	39±6.3	8.9±0.7	13±0.7	ND
		平成26年1月	699±11	27±2.2	24±1.4	21±0.6	19±1.0	33±6.0	17±0.7	13±0.7	ND
経路	小阪ポンプ場	平成25年4月	703±11	14±1.8	23±1.4	21±0.6	17±0.9	34±5.7	13±0.7	12±0.6	0.94±0.3
		7月	661±10	12±1.9	19±1.2	19±0.6	15±0.9	20±5.5	11±0.6	10±0.6	ND
		10月	612±10	8.6±1.9	21±1.3	19±0.6	14±0.9	30±5.7	12±0.6	10±0.7	0.75±0.3
		平成26年1月	653±11	ND	21±1.4	17±0.6	17±1.0	20±5.7	14±0.7	12±0.7	ND

ND：検出限界以下

5. ま　と　め

平成25年度の原子炉施設及びトレーサー・加速器棟における放射線管理に関する結果の概要を報告した。放射線安全、環境安全の観点から問題となる点はなかった。原子炉施設周辺の環境放射能調査において、平成23年度と平成24年度には東京電力福島第一原子力発電所事故の影響とみられる放射性セシウムがごく微量検出されたが、今年度はそれ以前と同等のレベルであった。

参 考 文 献

- 1) 放射線管理マニュアル (2005)
- 2) 森嶋彌重, 古賀妙子, 久永小枝美, 丹羽健夫, 河合廣, 他 5 名; 近畿大学原子力研究所年報, 23, 7 ~ 19 (1986)
- 3) 森嶋彌重, 古賀妙子, 久永小枝美, 三木良太, 河合廣, 他 3 名; 近畿大学原子力研究所年報, 24, 65 ~ 83 (1987)
- 4) 森嶋彌重, 古賀妙子, 久永小枝美, 三木良太, 河合廣, 他 3 名; 近畿大学原子力研究所年報, 27, 27 ~ 46 (1990)